

環境影響調査報告

2024. 04. 02

調査日				粉砕機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉砕機 直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2024	4	2	火	稼働前	62	54.3	59	50.3	72	44.5	72	○	56.5	55	56	69.2	52.4	53.9	69.2	×
				稼働中	85.7	93	86.5	86	86.7	93.9	93.9	○	76.7	74.1	70.4	72.8	73.3	80.2	80.2	×

調査日				粉砕機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉砕機 直近 (参考値: 0.270 mg/m³)								事業地敷地 (基準値: 0.270 mg/m³未満)							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2024	4	2	火	稼働中	0.007	0.007	0.01	0.006	0.006	0.007	0.007	○	0.009	0.009	0.009	0.019	0.007	0.007	0.010	○

調査日				水質																
				COD<基準値：BOD換算値・2mg未満>						pH<基準値：6.5以上8.5以下>					濁度<基準値：SS換算値・25mg未満>					
年	月	日	曜日	1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/L)	合 否	1回目	2回目	3回目	平均値	合 否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/L)	合 否
2024	4	2	火				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水桝内に滞留水なし）

騒音・粉塵（場内）



騒音・粉塵（場外）



最終集水桝（場内）



環境影響調査報告

2024. 05. 09

調査日				粉碎機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2024	5	9	木	稼働前	46.6	35.6	42.3	39.3	44.6	43.6	46.6	○	57.6	54.9	68.8	58.1	52.2	52.4	68.8	×
				稼働中	92.5	92.3	88.6	89.9	93.9	92.3	93.9	○	78.9	77	72.9	70.9	72.6	71.3	78.9	×

調査日				粉碎機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：0.270 mg/m³）								事業地敷地（基準値：0.270 mg/m³未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2024	5	9	木	稼働中	0.013	0.011	0.04	0.013	0.024	0.015	0.019	○	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	○

調査日				水質																
年	月	日	曜日	COD<基準値：BOD換算値・2mg未満>						pH<基準値：6.5以上8.5以下>					濁度<基準値：SS換算値・25mg未満>					
				1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/L)	合否	1回目	2回目	3回目	平均値	合否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/L)	合否
2024	5	9	木				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水桝内に滞留水なし）


騒音・粉塵（場内）



騒音・粉塵（場外）



最終集水桝（場内）

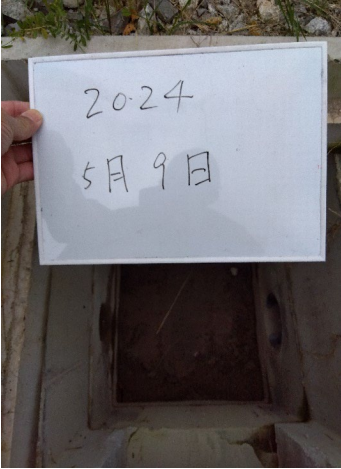

環境影響調査報告


2024.06.17

調査日				粉砕機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉砕機 直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2024	6	17	月	稼働前	47.7	49	54.5	38.1	53.5	56	56	○	56.1	64.8	50.2	61.7	50.5	54.9	64.8	×
				稼働中	92.9	87.1	99.3	93.6	94.7	93.5	99.3	○	74.8	76.9	76.9	77.7	76.4	76.6	77.7	×

調査日				粉砕機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉砕機 直近（参考値：0.270 mg/m³）								事業地敷地（基準値：0.270 mg/m³未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2024	6	17	月	稼働中	0.016	0.023	0.024	0.037	0.022	0.031	0.026	○	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.015	0.015	○

調査日				水質																
				COD<基準値：BOD換算値・2mg未満>						pH<基準値：6.5以上8.5以下>					濁度<基準値：SS換算値・25mg未満>					
年	月	日	曜日	1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/L)	合 否	1回目	2回目	3回目	平均値	合 否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/L)	合 否
2024	6	17	月				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水桝内に滞留水なし）

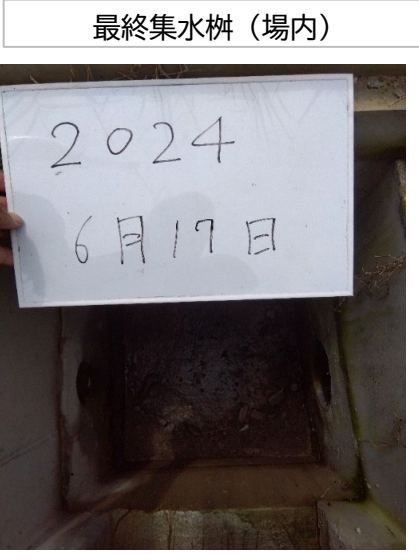

環境影響調査報告

2024.07.03

調査日				粉碎機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2024	7	3	水	稼働前	60.8	48.0	52.1	48.3	52.3	47.2	60.8	○	54.1	63.2	48.9	46.8	59.6	51.1	63.2	×
				稼働中	97.7	97.0	93.8	93.8	92.2	93.4	97.7	○	65.4	74.3	74.3	74.8	77.9	78.4	78.4	×

調査日				粉碎機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：0.270 mg/m³）								事業地敷地（基準値：0.270 mg/m³未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2024	7	3	水	稼働中	0.014	0.033	0.019	0.022	0.030	0.018	0.023	○	0.015	0.014	0.013	0.014	0.014	0.013	0.014	○

調査日				水質																
				COD<基準値：BOD換算値・2mg未満>						pH<基準値：6.5以上8.5以下>					濁度<基準値：SS換算値・25mg未満>					
年	月	日	曜日	1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/L)	合 否	1回目	2回目	3回目	平均値	合 否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/L)	合 否
2024	7	3	水				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水桝内に滞留水なし）

騒音・粉塵（場内）



騒音・粉塵（場外）



最終集水桝（場内）



環境影響調査報告

2024.08.01

調査日				粉碎機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2024	8	1	木	稼働前	55.3	51.7	51.1	52.4	50.8	53	55.3	○	55.4	47.3	61	54.5	51.4	52.7	61	×
				稼働中	90.8	93.0	93.4	98.8	98.3	94.1	98.8	○	69.4	62.9	71.3	78	80.2	77.6	80.2	×

調査日				粉碎機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：0.270 mg/m³）								事業地敷地（基準値：0.270 mg/m³未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2024	8	1	木	稼働中	0.022	0.017	0.092	0.071	0.110	0.021	0.056	○	0.012	0.014	0.013	0.014	0.013	0.013	0.013	○

調査日				水質																
				COD<基準値：BOD換算値・2mg未満>						pH<基準値：6.5以上8.5以下>					濁度<基準値：SS換算値・25mg未満>					
年	月	日	曜日	1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/L)	合否	1回目	2回目	3回目	平均値	合否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/L)	合否
2024	8	1	木				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水枳内に滞留水なし）


騒音・粉塵（場内）



騒音・粉塵（場外）



最終集水枳（場内）

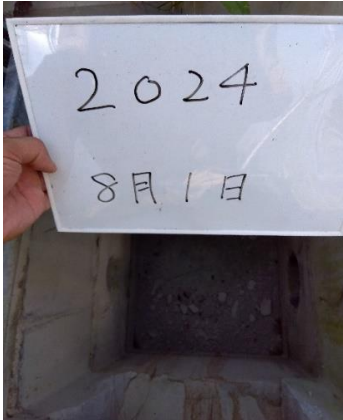

環境影響調査報告

2024.09.04

調査日				粉碎機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2024	9	4	水	稼働前	53.4	60.6	53.3	55.3	63.4	60.7	63.4	○	59.9	53.6	53.9	64.0	55.1	56.9	64.0	×
				稼働中	99.5	95.7	92.00	91.4	92.6	98.2	99.5	○	77.7	79.9	79.5	78.5	79.4	80.5	80.5	×

調査日				粉碎機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉碎機直近（参考値：0.270 mg/m³）								事業地敷地（基準値：0.270 mg/m³未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2024	9	4	水	稼働中	0.021	0.026	0.035	0.029	0.021	0.039	0.029	○	0.019	0.018	0.020	0.018	0.017	0.016	0.018	○

調査日				水質																
				COD<基準値：BOD換算値・2mg未満>						pH<基準値：6.5以上8.5以下>					濁度<基準値：SS換算値・25mg未満>					
年	月	日	曜日	1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/L)	合 否	1回目	2回目	3回目	平均値	合 否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/L)	合 否
2024	9	4	水				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水桝内に滞留水なし）


騒音・粉塵（場内）



騒音・粉塵（場外）



最終集水桝（場内）

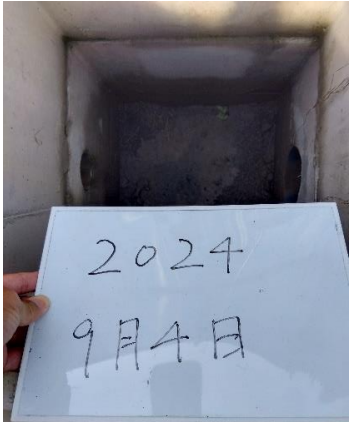

環境影響調査報告

2024. 10. 02

調査日				粉碎機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2024	10	2	水	稼働前	60.7	54.9	56.8	52.4	56.1	53.4	60.7	○	65.3	51.1	44.6	43.3	47.4	52.4	65.3	×
				稼働中	86.2	88.1	92.9	81.0	95.0	92.4	95	○	79.3	75.1	76.7	72.2	78.6	78.2	79.3	×

調査日				粉碎機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：0.270 mg/m³）								事業地敷地（基準値：0.270 mg/m³未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2024	10	2	水	稼働中	0.018	0.022	0.022	0.023	0.020	0.022	0.021	○	0.016	0.014	0.015	0.013	0.013	0.015	0.014	○

調査日				水質																
年	月	日	曜日	COD＜基準値：BOD換算値・2mg未満＞						pH＜基準値：6.5以上8.5以下＞					濁度＜基準値：SS換算値・25mg未満＞					
				1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/L)	合否	1回目	2回目	3回目	平均値	合否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/L)	合否
2024	10	2	水				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水桝内に滞留水なし）

騒音・粉塵（場内）



騒音・粉塵（場外）



最終集水桝（場内）



環境影響調査報告

2024.11.4

調査日				粉碎機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2024	11	4	月	稼働前	46.1	52.5	47.8	44.0	52.1	57.8	57.8	○	39.8	41.1	54.1	66.2	56.2	52.7	66.2	×
				稼働中	99.7	96.1	98.5	98.4	94.4	98.8	99.7	○	74.3	79.0	79.4	78.9	79.8	79.2	79.8	×

調査日				粉碎機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉碎機直近（参考値：0.270 mg/m³）								事業地敷地（基準値：0.270 mg/m³未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2024	11	4	月	稼働中	0.018	0.022	0.019	0.016	0.020	0.018	0.019	○	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.010	○

調査日				水質																
				COD<基準値：BOD換算値・2mg未満>						pH<基準値：6.5以上8.5以下>					濁度<基準値：SS換算値・25mg未満>					
年	月	日	曜日	1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/L)	合否	1回目	2回目	3回目	平均値	合否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/L)	合否
2024	11	4	月				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水桝内に滞留水なし）

騒音・粉塵（場内）



騒音・粉塵（場外）



最終集水桝（場内）



環境影響調査報告

2024.12.3

調査日				粉碎機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2024	12	3	火	稼働前	33.5	48.1	43.1	35.4	41.3	50.8	50.8	○	55.8	53.1	48.5	53.5	58.5	60.7	60.7	×
				稼働中	95.9	93.6	99.8	93.5	92.5	92.6	99.8	○	78.6	71.8	78.8	76.7	77.7	72.3	78.8	×

調査日				粉碎機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉碎機直近（参考値：0.270 mg/m³）								事業地敷地（基準値：0.270 mg/m³未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2024	12	3	火	稼働中	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.162	0.031	○	0.012	0.010	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	○

調査日				水質																
				COD<基準値：BOD換算値・2mg未満>						pH<基準値：6.5以上8.5以下>					濁度<基準値：SS換算値・25mg未満>					
年	月	日	曜日	1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/L)	合否	1回目	2回目	3回目	平均値	合否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/L)	合否
2024	12	3	火				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水枳内に滞留水なし）

騒音・粉塵（場内）



騒音・粉塵（場外）



最終集水枳（場内）



環境影響調査報告

2025.1.13

調査日				粉碎機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：100dB程度）							事業地敷地（基準値：60dB未満）								
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	可否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	可否
2025	1	13	月	稼働前	63.9	49.2	54.7	44.5	42.6	53.7	63.9	○	62.4	60.6	58.1	60.1	59.2	61.1	62.4	×
				稼働中	99.4	99.1	130.9	131.1	99.9	97.5	131.1	×	78.0	77.3	75.0	77.4	78.1	77.4	78.1	×

調査日				粉碎機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：0.270 mg/m³）								事業地敷地（基準値：0.270 mg/m³未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	可否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	可否
2025	1	13	月	稼働中	0.012	0.008	0.012	0.006	0.010	0.005	0.09	○	0.004	0.004	0.004	0.007	0.004	0.004	0.005	○

調査日				水質																
				COD<基準値：BOD換算値・2mg未満>						pH<基準値：6.5以上8.5以下>					濁度<基準値：SS換算値・25mg未満>					
年	月	日	曜日	1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/L)	可否	1回目	2回目	3回目	平均値	可否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/L)	可否
2025	1	13	月				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水桝内に滞留水なし）

騒音・粉塵（場内）



騒音・粉塵（場外）



最終集水桝（場内）



環境影響調査報告

2025. 2. 4

調査日				粉碎機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2025	2	4	火	稼働前	53.1	49.8	52.6	47.6	53.9	66.7	66.7	○	55.2	52.7	53.6	52.8	52.8	56.0	56.0	○
				稼働中	134.7	130.6	130.6	131.2	130.0	99.9	134.7	×	76.3	78.0	78.4	78.1	71.5	76.7	78.4	×

調査日				粉碎機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉碎機 直近 (参考値：0.270 mg/m³)								事業地敷地 (基準値：0.270 mg/m³未満)							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2025	2	4	火	稼働中	0.018	0.024	0.038	0.024	0.020	0.030	0.026	○	0.015	0.013	0.013	0.015	0.016	0.015	0.015	○

調査日				水質																
				COD<基準値：BOD換算値・2mg未満>						pH<基準値：6.5以上8.5以下>					濁度<基準値：SS換算値・25mg未満>					
年	月	日	曜日	1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/L)	合否	1回目	2回目	3回目	平均値	合否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/L)	合否
2025	2	4	火				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水桝内に滞留水なし）

騒音・粉塵（場内）



騒音・粉塵（場外）



最終集水桝（場内）



環境影響調査報告

2025.3.12

調査日				粉砕機稼働状況	騒音															
年	月	日	曜日		粉砕機 直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2025	3	12	水	稼働前	56.6	53.6	54.2	40.9	43.2	55.4	56.6	○	52.5	54.1	61.0	53.1	55.7	59.9	61	×
				稼働中	98.6	99.5	135.6	99.0	93.4	98.4	135.6	×	79.7	76.5	78.6	78.7	78.7	78.6	79.7	×

調査日				粉砕機稼働状況	粉塵															
年	月	日	曜日		粉砕機直近（参考値：0.270 mg/m³）								事業地敷地（基準値：0.270 mg/m³未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2025	3	12	水	稼働中	0.008	0.012	0.141	0.094	0.009	0.006	0.045	○	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.0065	○

調査日				水質																
				COD<基準値：BOD換算値・2mg未満>						pH<基準値：6.5以上8.5以下>					濁度<基準値：SS換算値・25mg未満>					
年	月	日	曜日	1回目 (mg/L)	2回目 (mg/L)	3回目 (mg/L)	平均値 (mg/L)	BOD 換算値 (mg/l)	合否	1回目	2回目	3回目	平均値	合否	1回目 (NTU)	2回目 (NTU)	3回目 (NTU)	平均値 (NTU)	SS 換算値 (mg/l)	合否
2025	3	12	水				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（集水桝内に滞留水なし）

